# ARKÉ: Placca Round 1M nichel matt

**19671.30**

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Placche



**Placca Round 1M nichel matt**

Placca Round 1 modulo, metallo, nichel matt

**Stato prodotto**

3 - Prod. gestito

**Q.tà minima ordine**

5 NR

## Gallery

















## Disegni

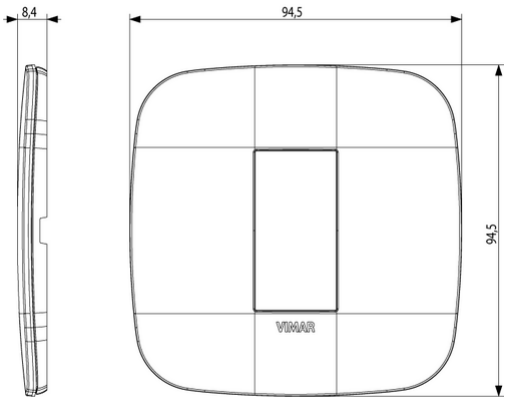


Vista ingombri

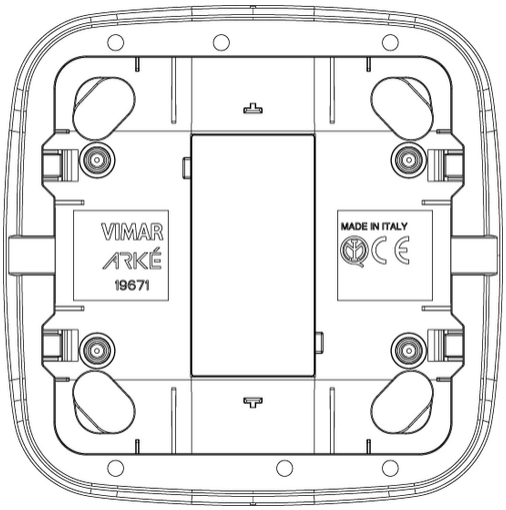


Vista posteriore

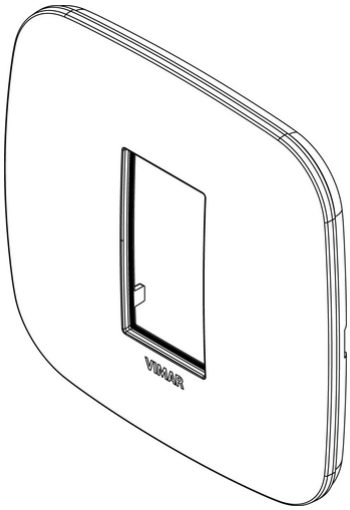


Vista 3D

## Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia (download)**

## Dati tecnici

**Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici

**Classe**: Placca

**Numero di unità**: 1

**Direzione di montaggio**: Orizzontale e verticale

**Numero di unità orizzontali**: 1

**Numero di unità verticali**: 1

**Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)**: 1

**Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)**: 1

**Con cornice di montaggio**: Sì

**Adatto per scatola di canale sotterraneo**: Sì

**Adatto per canale da incasso per apparecchi**: Sì

**Adatto per installazione ad incasso**: Sì

**Casella di testo/superficie di marcatura**: Sì

**Materiale**: Metallo

**Qualità del materiale**: Altro

**Senza alogeni**: Sì

**Protezione della superficie**: Metallico

**Tipo superficie**: Opaco

**Colore**: Titanio

**Codice RAL (simile)**: 7048

**Trasparente**: No

**Con coperchio a cerniera**: No

**Grado di protezione (IP)**: IP00

**Tipo di fissaggio**: Fissaggio a morsetto

**Larghezza**: 94,50 mm

**Altezza**: 94,50 mm

**Profondità**: 8,400 mm

**Larghezza di montaggio**: 94,50 mm

**Altezza della parte incassata**: 94,50 mm

**Diametro del foro (apertura)**: 0,00 mm

## Imballi

8007352447981

| | |
|---|---|
| **Qtà** | 1 NR |
| **Dim** | 9,7x9,7x1,7 [cm] |
| **Peso** | 93,3 [g] |

8007352447998

| | |
|---|---|
| **Qtà** | 5 NR |
| **Dim** | 10,3x9,4x10,5 [cm] |
| **Peso** | 503,7 [g] |

## Potrebbe interessarti anche



19601 - Supporto 1M + griffe

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.